


N-11

WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU WODOMIERZA DO OPOMIAROWANIA IŁOŚCI ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW PRZY KORZYSTANIU Z WŁASNEGO UJĘCIA WODY

1. Zabudowa wodomierza montowanego na ujęciu własnym odbędzie się we własnym zakresie i na koszt Inwestora,
2. Wodomierz do opomiarowania własnego źródła wody zapewnia MPWiK Żywiec.
3. Wodomierz główny, wodomierz na ujęciu własnym, powinien posiadać klasę pomiaru „C” (R=160) dla montażu w pionie lub poziomie, ważną cechą legalizacyjną oraz plomby, powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy,
4. Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem,
5. Wodomierz należy montować wraz z dwoma zaworami odcinającymi, przed i za wodomierzem, należy wbudować zaraz za własnym ujęciem (hydrofor, pompa wody) zgodnie z kierunkiem przepływu wody. (zał. schemat montażowy):
 - a) gdy instalacja z ujęcia własnego wykonana jest rur tworzywowych (PP, PE) zestaw wodomierzowy montować na listwie (konsoli) wodomierzowej (schemat 1),
 - b) gdy instalacja z ujęcia własnego wykonana jest z rur stalowych zestaw wodomierzowy montować można bezpośrednio na rurze. (schemat 2),
6. Przed listwą wodomierzową (woda własna) dopuszcza się możliwość wykonania ujęcia zewnętrznego dla wody bezpowrotnie zużytej np. do wykorzystania wody na terenie nieruchomości inwestora dla celów ogrodniczych, rolniczych, (np. szklarnie) itp. **Ujęcie musi być zakończone zaworem spustowym i wyprowadzone na zewnątrz budynku bez możliwości wykonania rozgałęzień.**
7. Odbiór techniczny z montażu wodomierza rejestrującego ilość wody pobranej z własnego ujęcia dokona MPWiK Żywiec z równoczesnym założeniem plomb.
Plombowanie wodomierza zgłosić pod numer:
Tel: 33 860 63 00
8. Wskazania wodomierza nie będą odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana ryczałtowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody w przypadku stwierdzenia:
 - uszkodzenia wodomierza,
 - uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
 - uszkodzenia plomb MPWiK Żywiec lub mocowania tych plomb,
 - nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności legalizacji wskazania wodomierza.
9. Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) i wynosi aktualnie 5 lat.

Na podstawie protokołu odbioru ilość odprowadzanych ścieków powstała wskutek dopływu wód z ujęcia własnego będzie uwzględniana w rozliczeniu ilości ścieków, po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza.

Schemat montażu wodomierza dla ciśnienia do 0,6 MPa

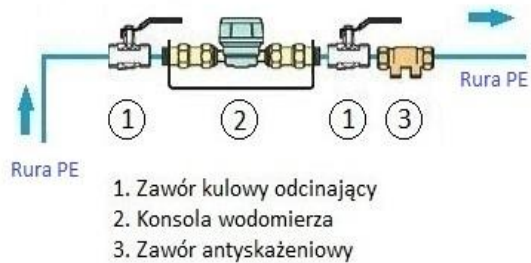

Schemat montażu wodomierza dla ciśnienia do 0,6 MPa



do instalacji wewnętrznej

OBJAŚNIENIA:

- 1 - hydrofor
- 2 - zawór
- 3 - wodomierz
- 4 - zawór zwrotny
- 5 - zawór ze spustem
- 6 - zawór czepalny wody przeznaczonej na cele niepowodujące powstawania ścieków
- 7 - do systemu nawadniania, stojaka lub do budynku gospodarczego na potrzeby produkcji rolnej niepowodującej powstawania ścieków

